



شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

معاونت مهندسی - دفتر کنترل کیفی تجهیزات

مشخصات و امتیاز فنی میله جلوبر

کد مدرک	ویرایش مدرک	تاریخ آخرین بازبینی



تهیه کننده :	تایید کننده :	تصویب کننده :



صفحه 1 از 3

مشخصات فنی کالا

نوع کالا :		میله جلوبر	
کد کالا :		تاریخ آخرین ویرایش : 6/6/	فرم شماره : 1
استاندارد مورد استناد		استاندارد وزارت نیرو	
جنس جلوبر مقره		فولاد فورج شده	
ضخامت پوشش گالوانیزه گرم		میکرون	80-120
جنس اشپیل قفل کننده		فولاد با آب کروم یا برنجی	
حداکثر کشش مکانیکی :		شبکه 20 کیلوولت	7000
		شبکه 33 کیلوولت	12000
اندازه A :		شبکه 20 کیلوولت	38
		شبکه 33 کیلوولت	51

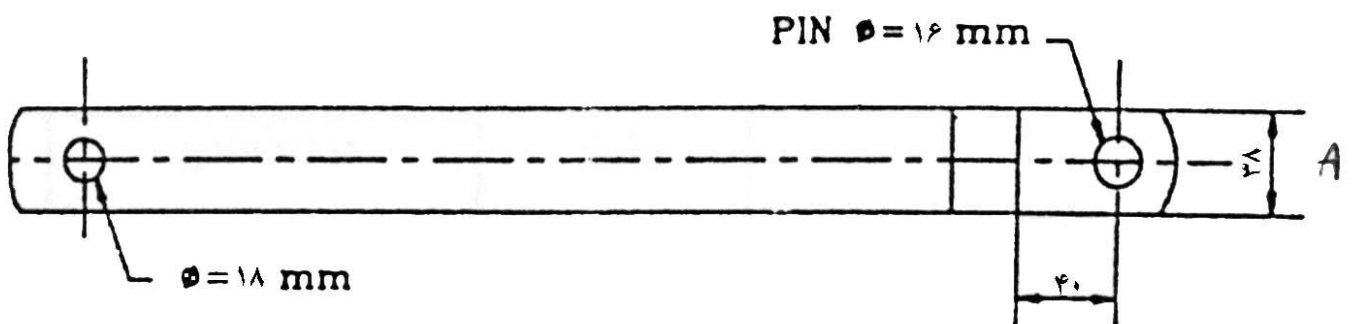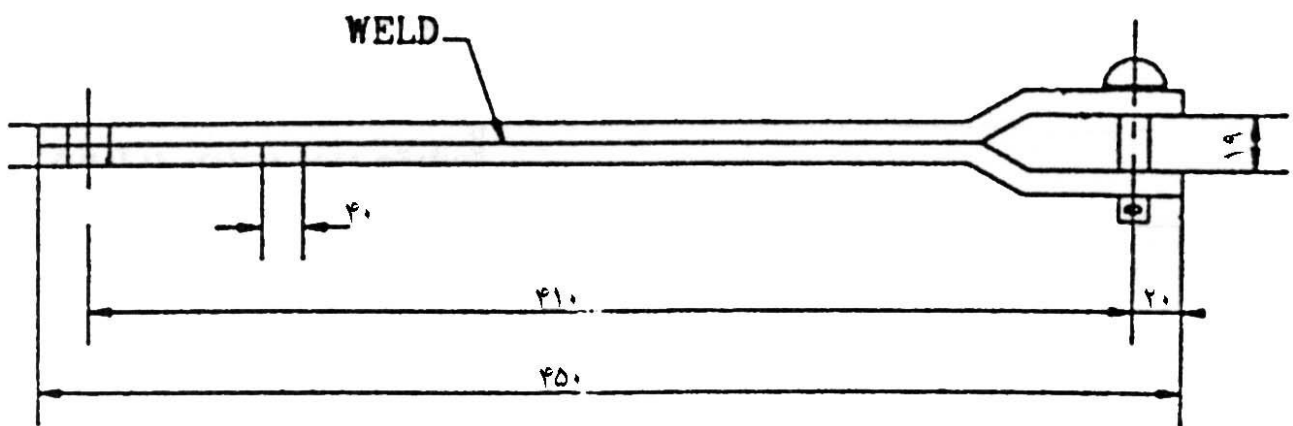



مشخصات فنی خرید کالا

صفحه 3 از 3

نوع کالا :	میله جلوبر
کد کالا :	تاریخ آخرین ویرایش : 89/6/6 فرم شماره : 2

نام شرکت سازنده :	خدمات پس از فروش :
کشور سازنده :	دستورالعمل نصب :
سال ساخت :	دستورالعمل نگهداری :
مدت گارانتی :	نحوه ارائه آموزش :

استاندارد مورد استناد	استانداردهای وزارت نیرو
-----------------------	-------------------------

ردیف	عنوان مشخصه		واحد	مقدار		امتیاز فنی	
				پیشنهادی		پایه	تخصیصی
1	جنس جلوبر مقره		-			10	
2	ضخامت پوشش گالوانیزه گرم		میکرون			10	
3	جنس اشپیل قفل کننده		-			10	
4	حداکثر کشش مکانیکی :	شبکه 20 کیلوولت	کیلوگرم نیرو			15	
		شبکه 33 کیلوولت				15	
5	اندازه A :	شبکه 20 کیلوولت	میلیمتر			10	
		شبکه 33 کیلوولت				10	
6	آزمونها :	نوعی	-			*	
		جاری	-			*	
		توافقی	-			*	
7	وزن کل		کیلو گرم			10	
8	کلیه استانداردها ، اسناد ، مدارک ، تاییدیه ها و تایپ تستهای مربوط به این کالا ضمیمه گردد .					20	
	حسن سابقه فنی و دقت در کار					15	
	جمع امتیاز فنی					100	

* : مطابق استاندارد بودن الزامی است .